



Montagevoorschrift

LBI-S 84 8500LM
 LBI-S 84 11000LM
 LBI-S 84 15000LM
 LBI-S 84 20000LM
 LBI-S 84 30000LM
 LBI-S 84 41500LM

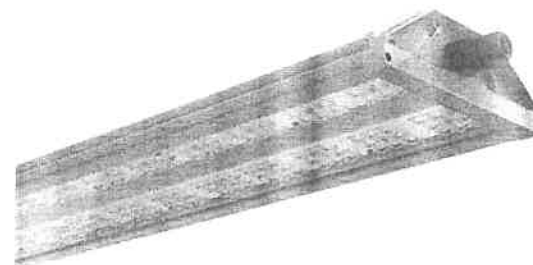


Let op! Installatie en onderhoud van het armatuur mag uitsluitend worden uitgevoerd door een bevoegd elektrotechnisch installateur conform de geldende richtlijnen en voorschriften. Het is niet toegestaan het armatuur onder spanning te plaatsen.

Afmetingen armatuur

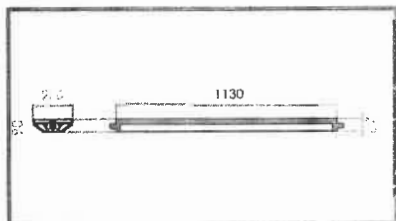

Z-bevestigingsprofiel

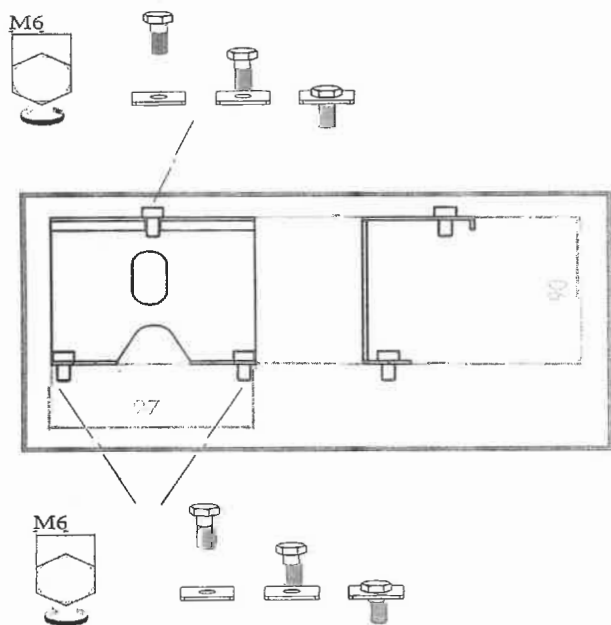

- Tijdens de montage van de armatuur wordt de Z-poot met 2 M6-schroeven aan de behuizing bevestigd en wordt de armatuur gebruikt met 1 M6-schroef. Het is vastgezet en op zijn plaats gepositioneerd.

Elektrische aansluiting

- Het armatuur heeft een eenvoudig elektrisch aansluitsysteem, aansluitingen moeten worden gemaakt zoals in onderstaande tabel.

Bussenleisten				
L1	L2	L		N
DALI	DALI	Fase	Bodem	Neutrale

Klasse I		
Bruin	Blauw	Groen/Geel
Fase	Neutrale	Bodem

SINIF II	
Bruin	Blauw
Fase	Neutrale



Dit armatuur is zodanig ontworpen dat het niet door een eindgebruiker geopend hoeft te worden. De glasplaat van veiligheidsglas is aan het huis bevestigd met zes bouten. Neem contact op met uw leverancier indien het product defect is. De garantie vervalt indien het armatuur door de gebruiker is geopend.