

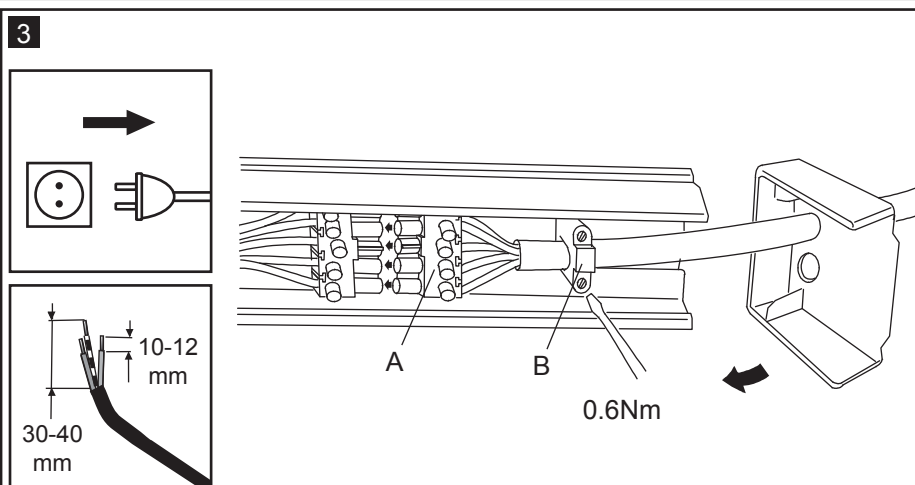
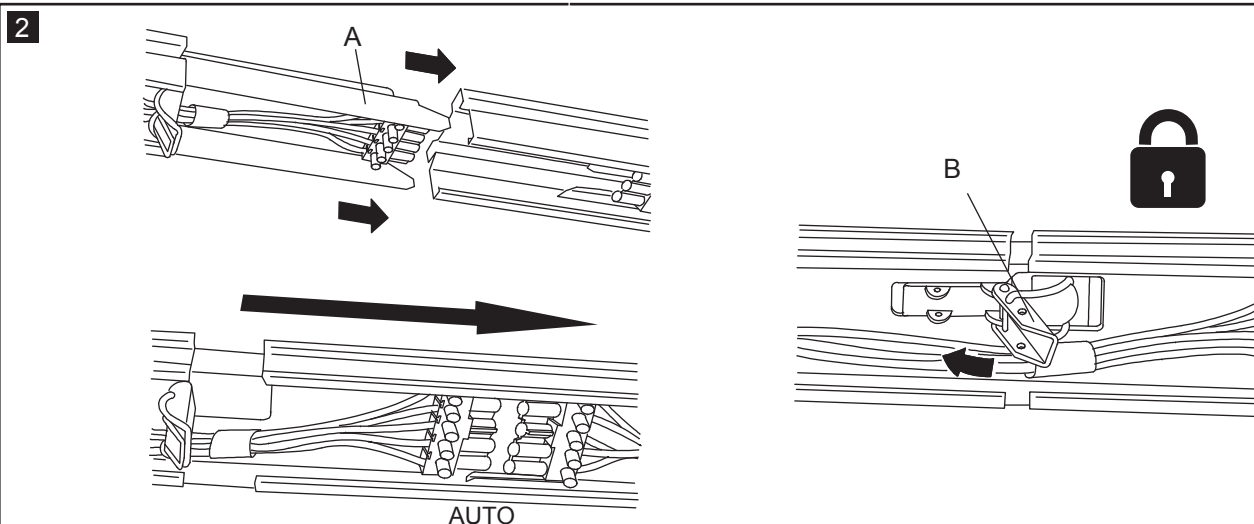
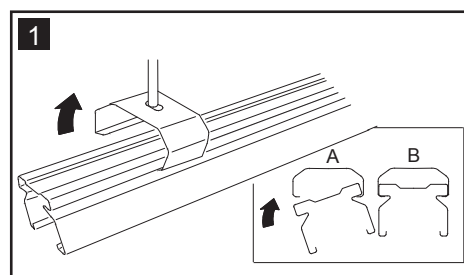
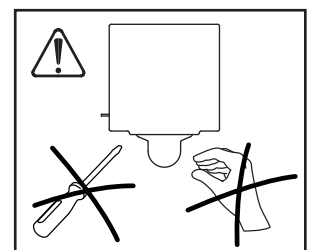


		Maximum aantal armaturen op 1 fase	
	Stroomonderbreker	Type B	Type C
NLS-UR on/off	16 A	22	37
NLS-UR DALI	16 A	21	35




Door de inloopstroom is het aantal armaturen dat per fase aangesloten kan worden beperkt. Controleer voor installatie bovenstaande tabel en het etiket op het armatuur.

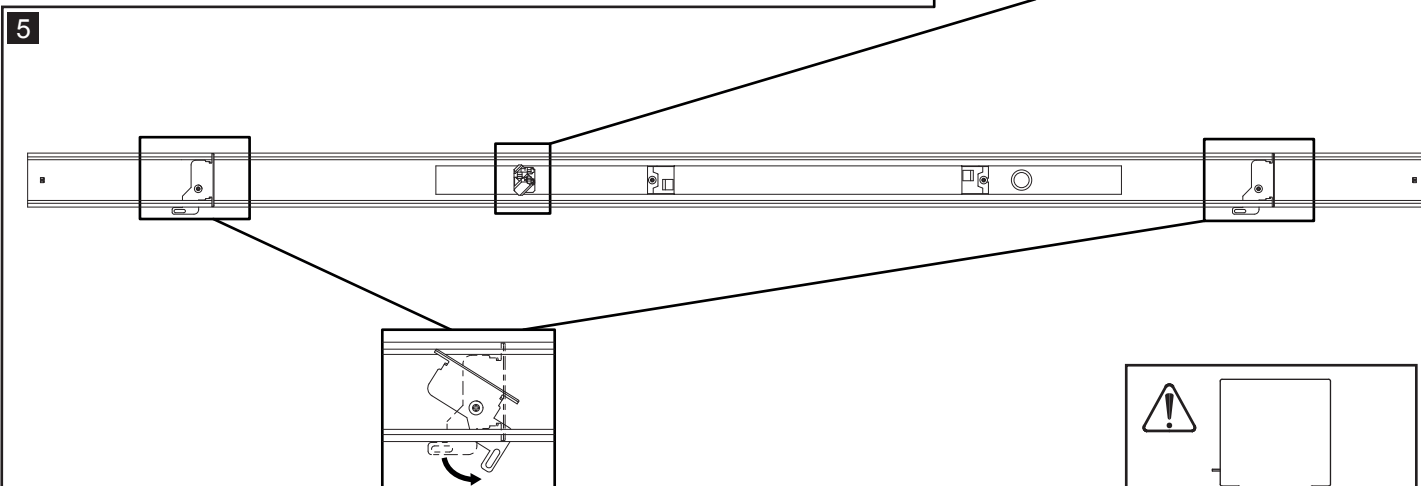



4 FASEKEUZE OP UNIT

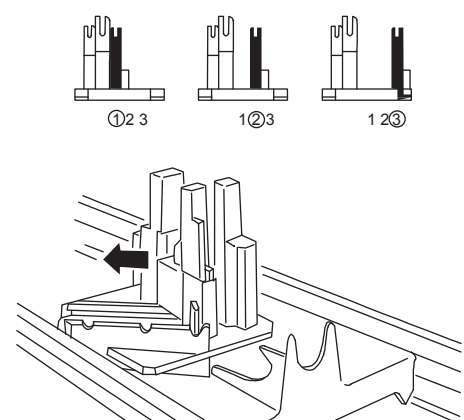



6

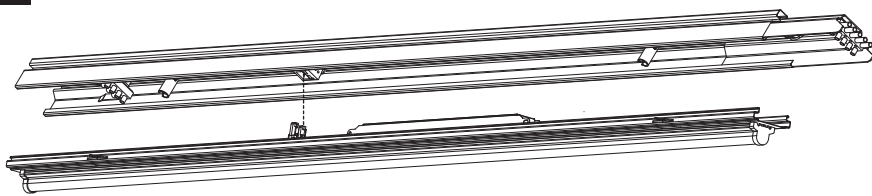

7

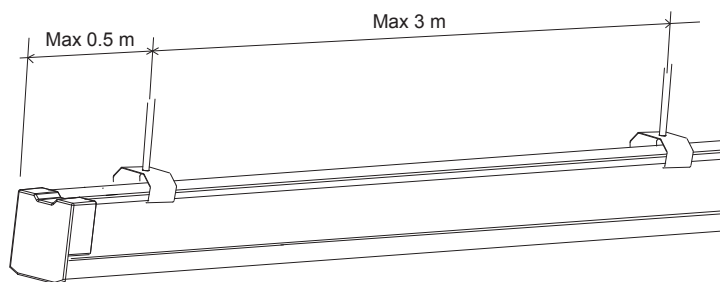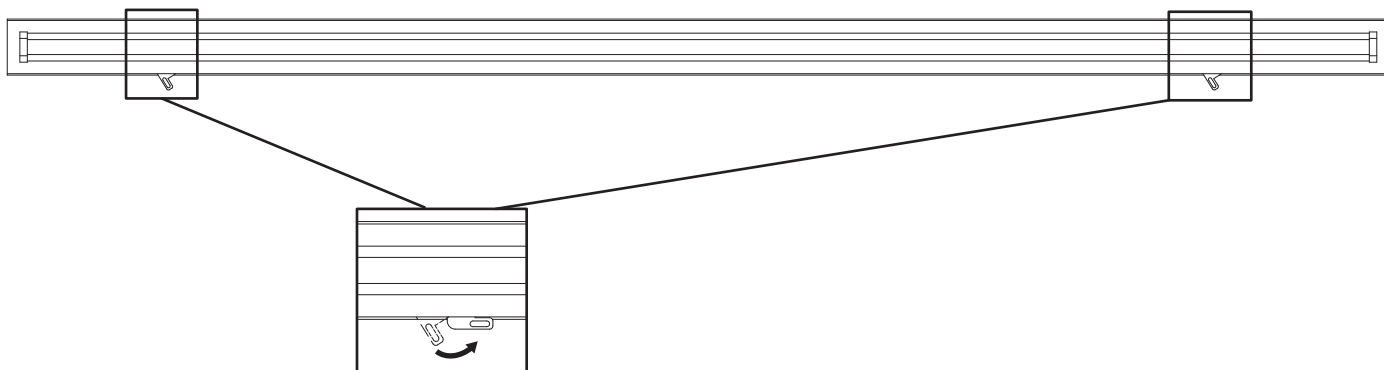

DEMONTAGE RAILS:

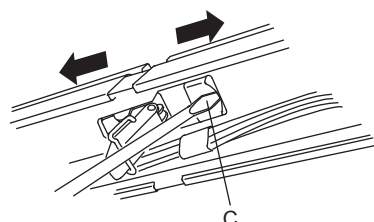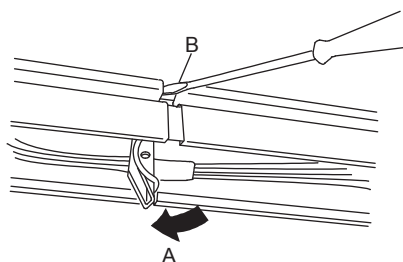

Waarschuwing:
Installatie en aansluiten van de armaturen mag uitsluitend door gekwalificeerd personeel gebeuren, met uitgeschakelde netspanning


Reinigen



Gebruik geen oplosmiddelen
of petroleumproducten



Gebruik een niet-schurende
zachte doek.



De LED lichtbron mag uitsluitend vervan-
gen worden door de producent, importeur
of een namens deze gekwalificeerd
technicus.

