




Versie:	Stroomonderbreker	Maximum aantal armaturen op 1 fase	
		Type B	Type C
3.500 lm/m	16 A	33	50
7.000 lm/m	16 A	20	38
10.000 lm/m	16 A	16	26

LET OP!


Het armatuur mag uitsluitend worden geïnstalleerd door een bevoegd elektrotechnisch installateur conform de geldende richtlijnen en voorschriften.



Door de inlooptroom is het aantal armaturen dat per fase aangesloten kan worden beperkt. Controleer voor installatie bovenstaande tabel en het etiket op het armatuur.

Bij installatie of onderhoud dient de spanning uitgeschakeld te zijn.

www.norton.nl/nts

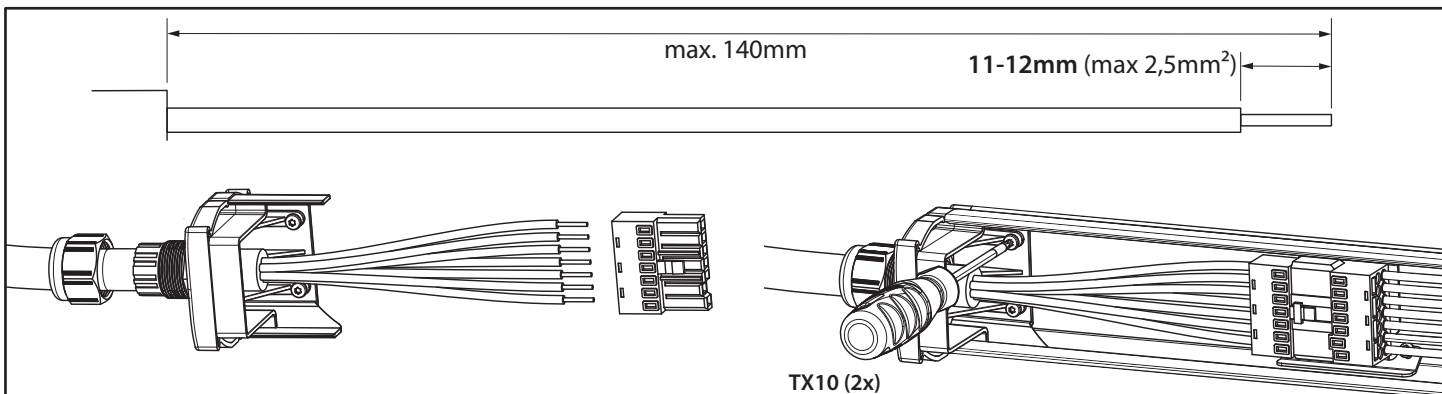

NTS STARTKIT

Beginkap met wartel monteren, borgschroeven vastdraaien en draad doorvoeren.

Kabels (5 resp. 7 aderig) 12mm afstrippen en in de meegeleverde connector steken, wartel vastdraaien.

Startconnector met de kabelboom verbinden.