

MONTAGEVOORSCHRIFT












Max 10A bij toepassing doorvoerbedrading

Max aantal armaturen per MBC			
Type B		Type C	
10A	16A	10A	16A
10	13	14	22

Door de inloopstroom is het aantal armaturen dat per fase aangesloten kan worden beperkt. Controleer voor installatie bovenstaande tabel en het etiket op het armatuur.

	L	B	H	D	F
1300LM	592	49	71	516	70
1950LM	874	49	71	700	207
2600LM	1167	49	71	993	474
3250LM	1452	49	71	1278	617
4250LM	1452	49	71	1278	617

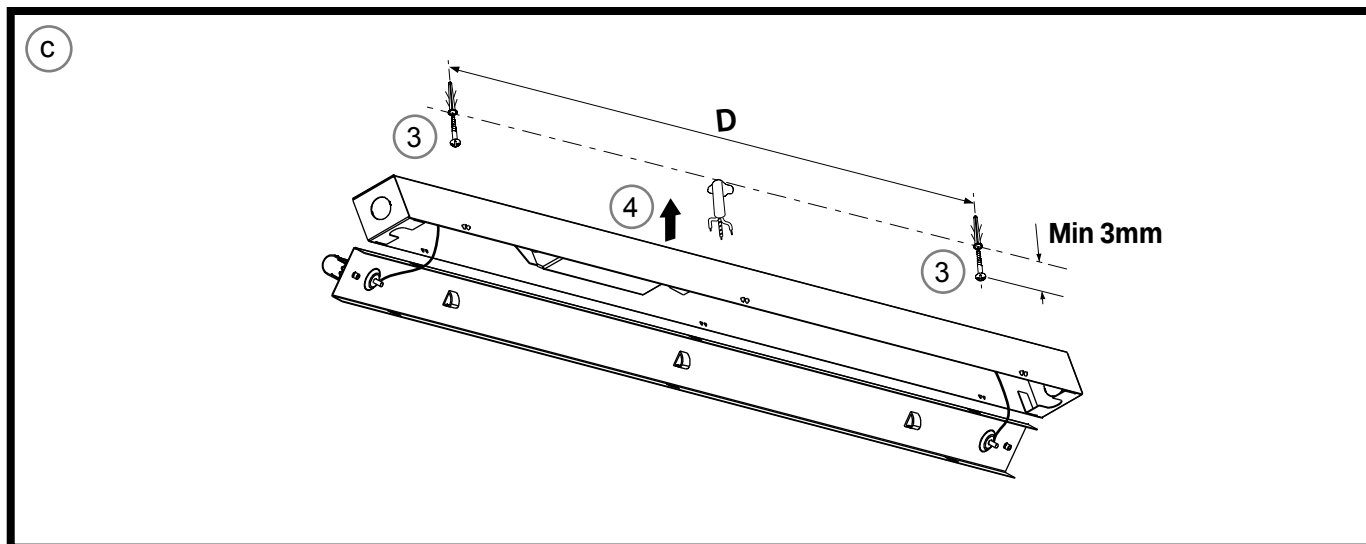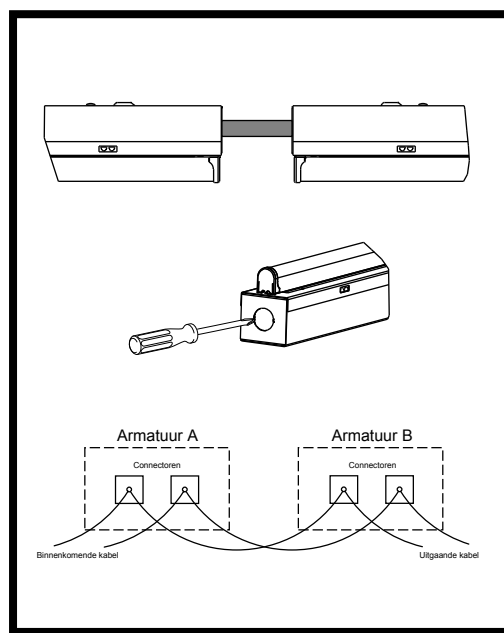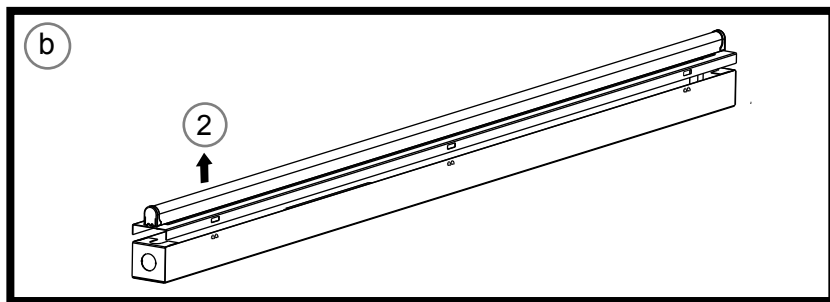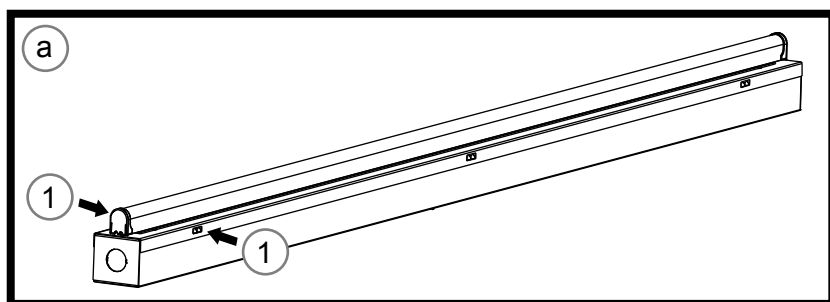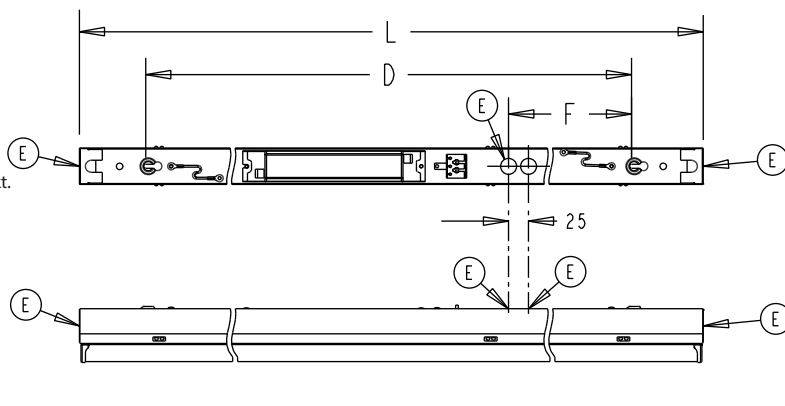

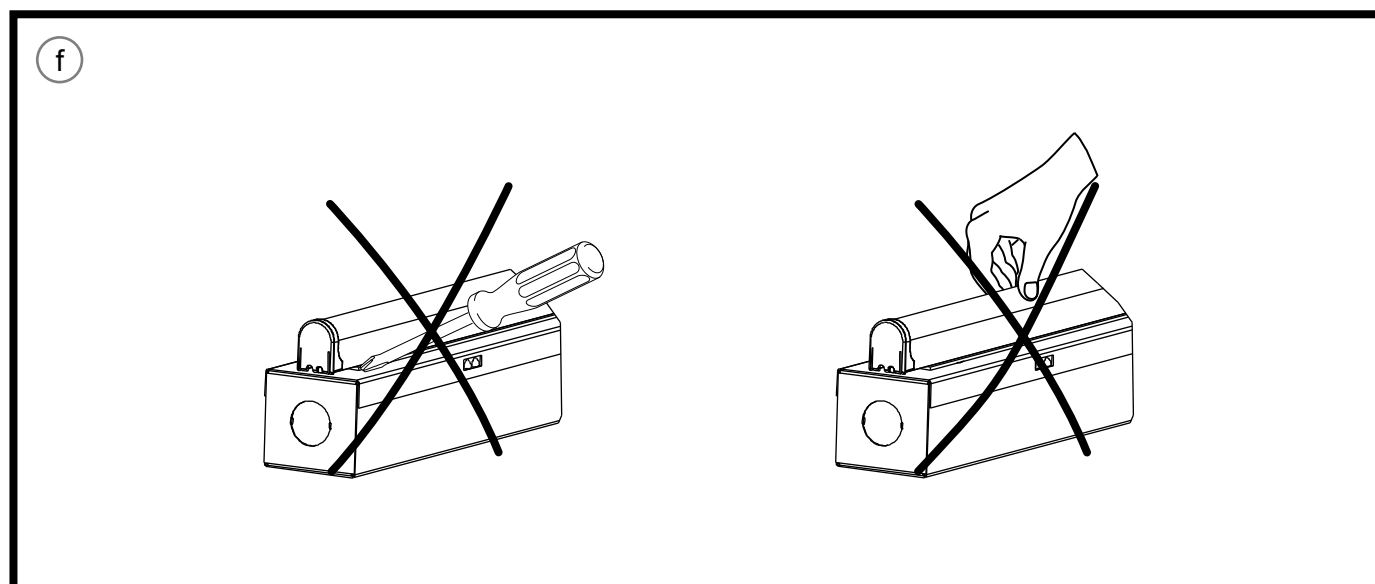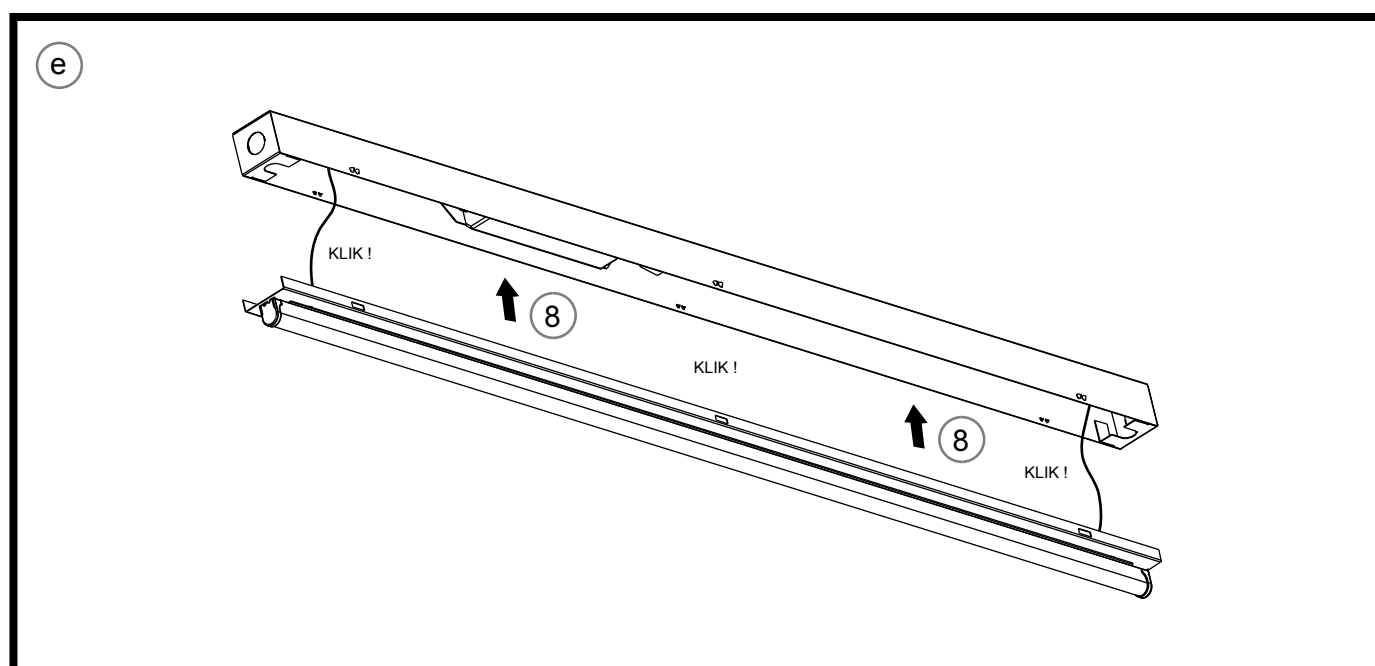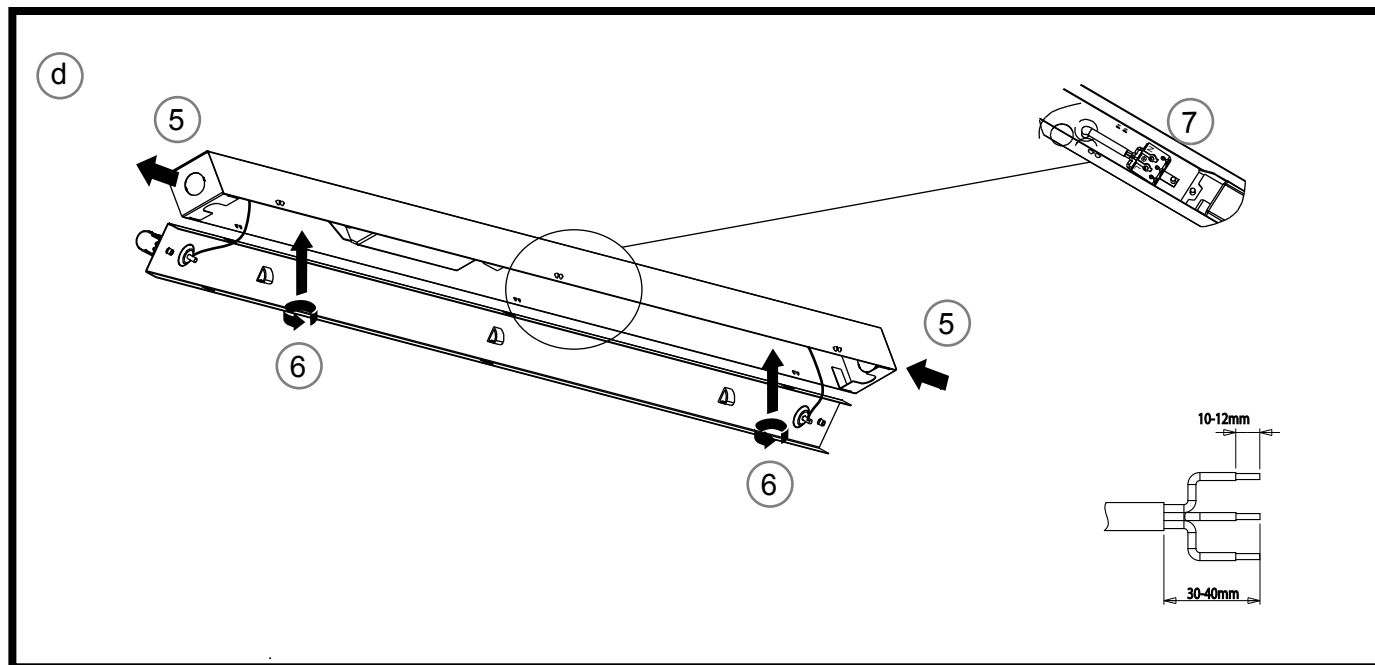

LET OP!

Het armatuur mag uitsluitend worden geïnstalleerd door een bevoegd elektrotechnisch installateur conform de geldende richtlijnen en voorschriften. Het is niet toegestaan het armatuur onder spanning te plaatsen.

De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar. Wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt, dient het gehele armatuur te worden vervangen.