
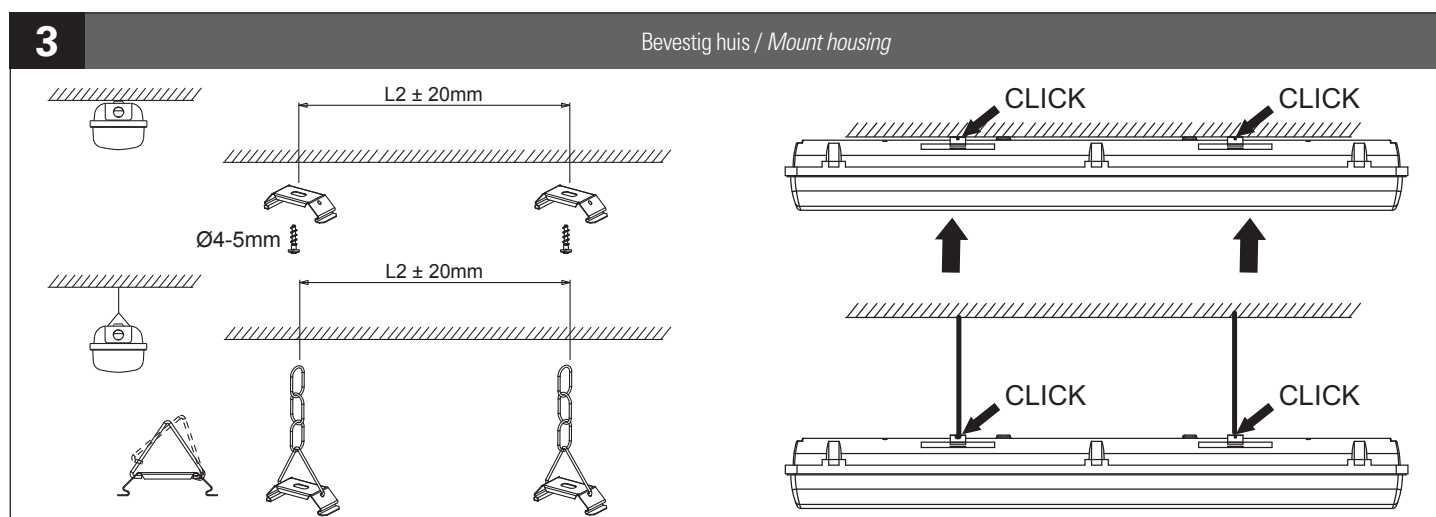
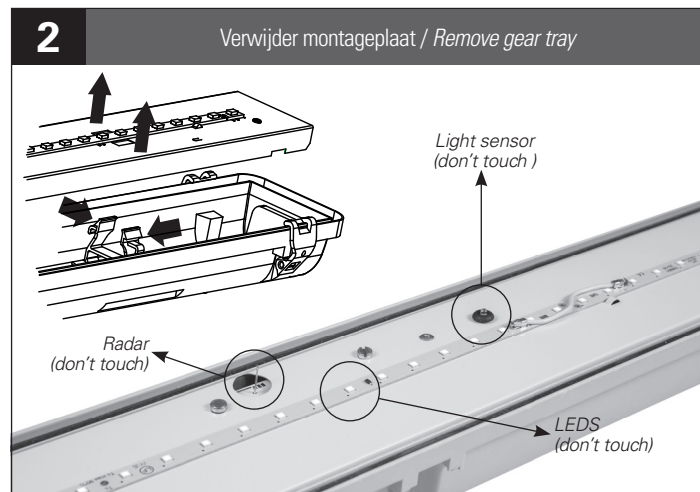


WDO-SV-RS

De armatuur dient te worden geïnstalleerd door een bevoegd elektrotechnisch installateur conform de geldende richtlijnen en voorschriften.
Het is niet toegestaan het armatuur onder spanning te plaatsen.

The luminaires shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations and national requirements.

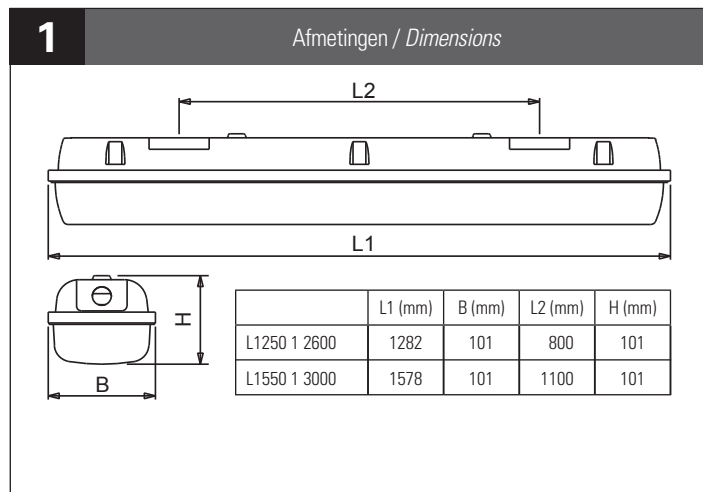

5

Code	L1250	L1550	Daylight Switch	Radar	Emergency	Wiring Lighting
WDO-SV-RS L1250	✓	-	✓	✓	-	(6) →7
WDO-SV-RS L1250 NOOD	✓	-	✓	✓	✓	(6) →7
WDO-SV-RS L1500	-	✓	✓	✓	-	(6) →7
WDO-SV-RS L1500 NOOD	-	✓	✓	✓	✓	(6) →7

